



5661-EW-01
ELEMENTARY WIRING DIAGRAM
(遠隔操作バルブ)

[illegible][illegible]

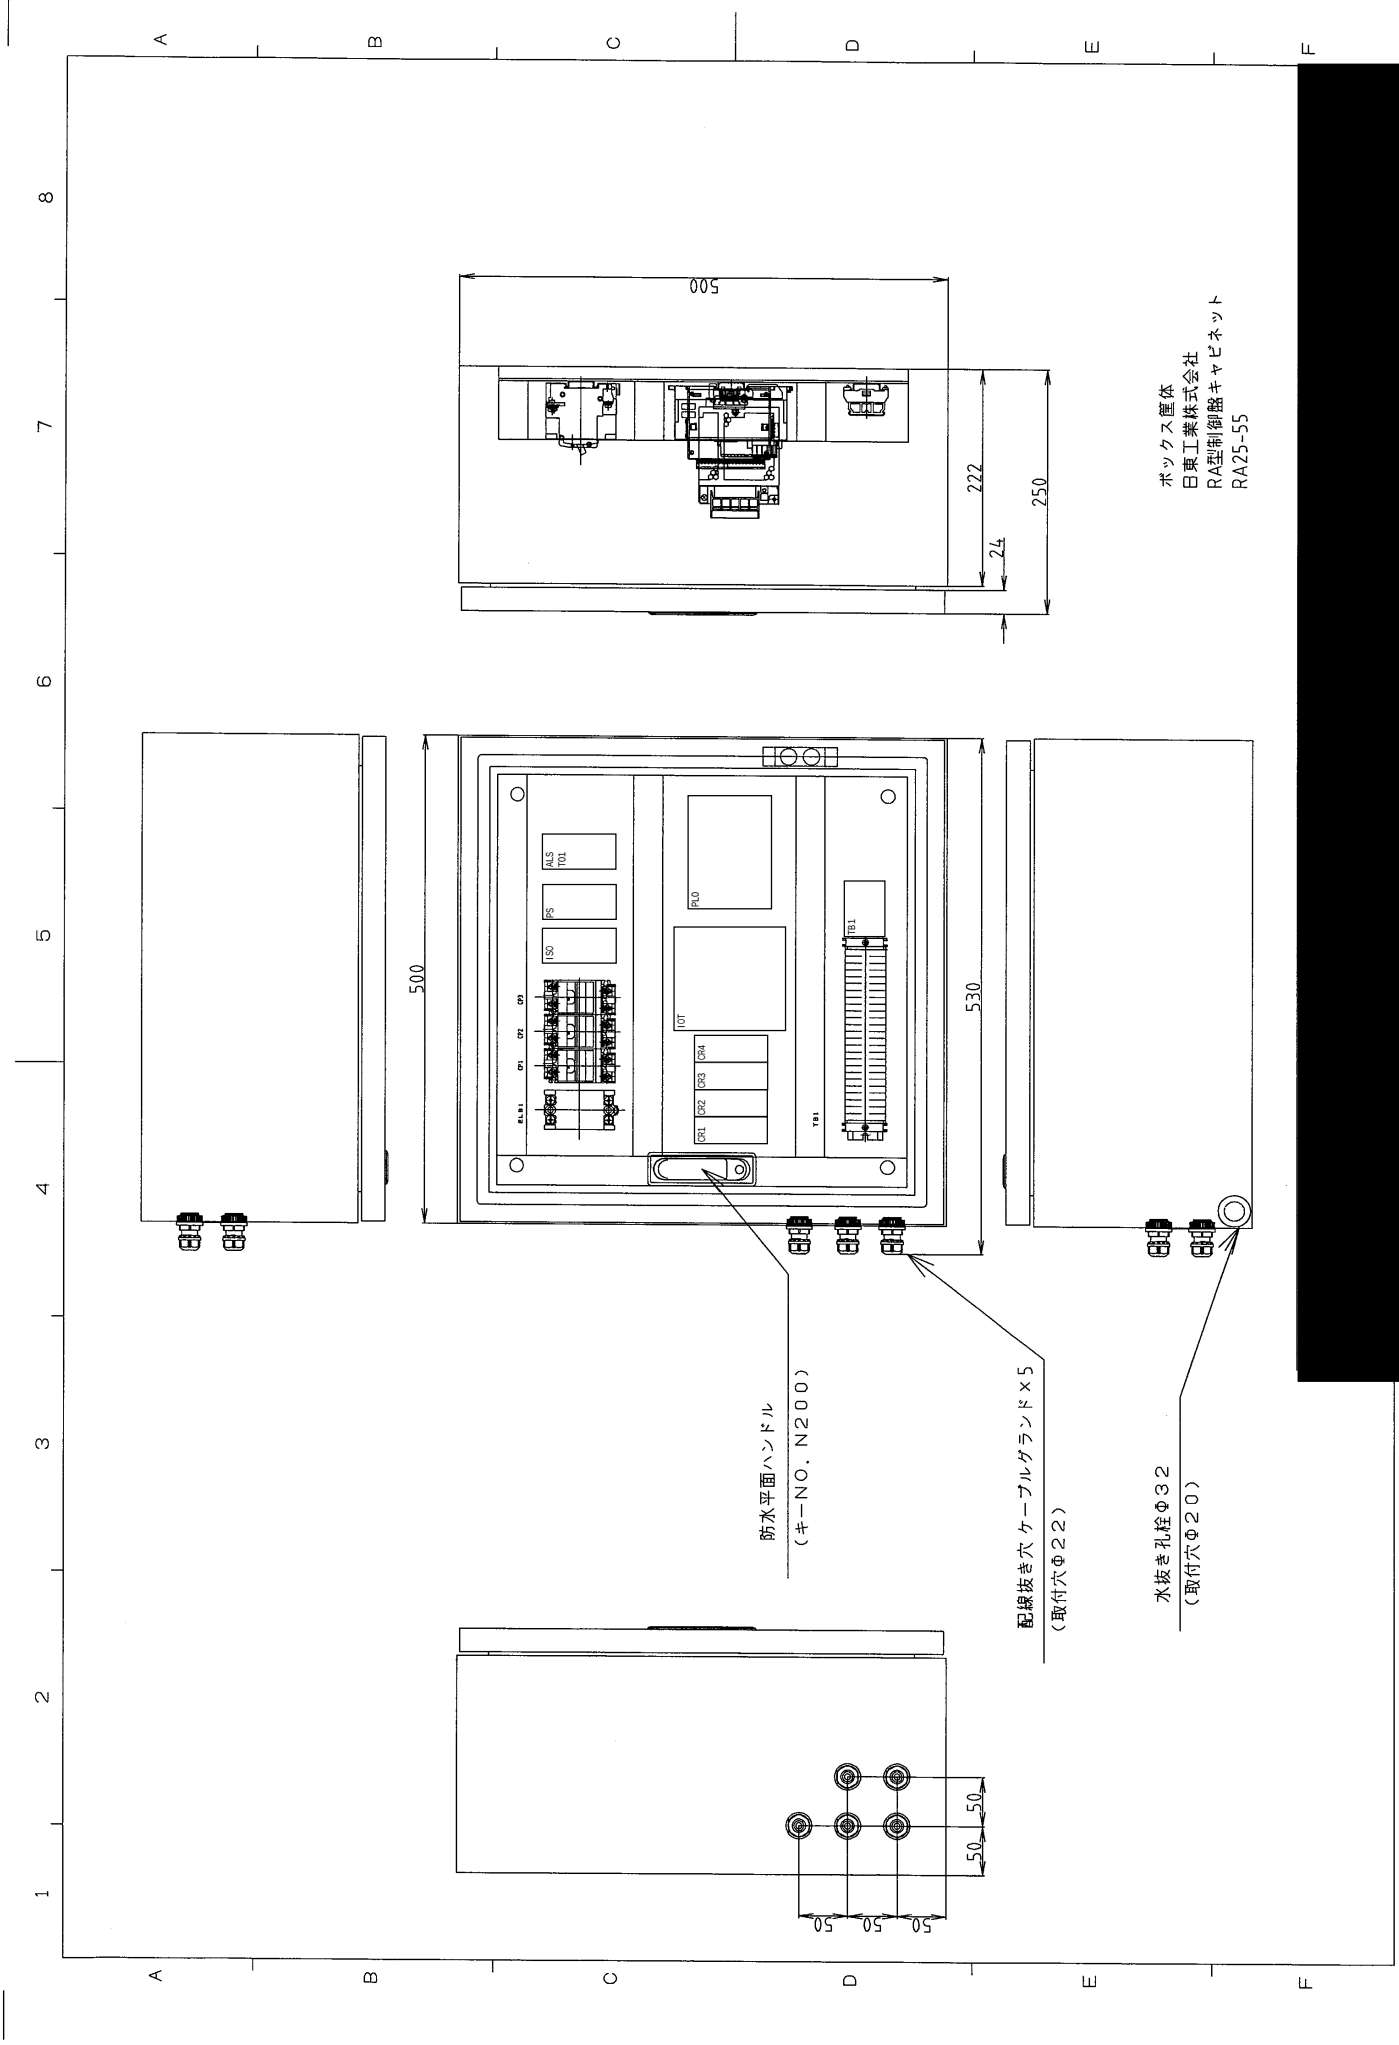


ボックス筐体
日東工業株式会社
RA型制御盤キャビネット
RA25-55

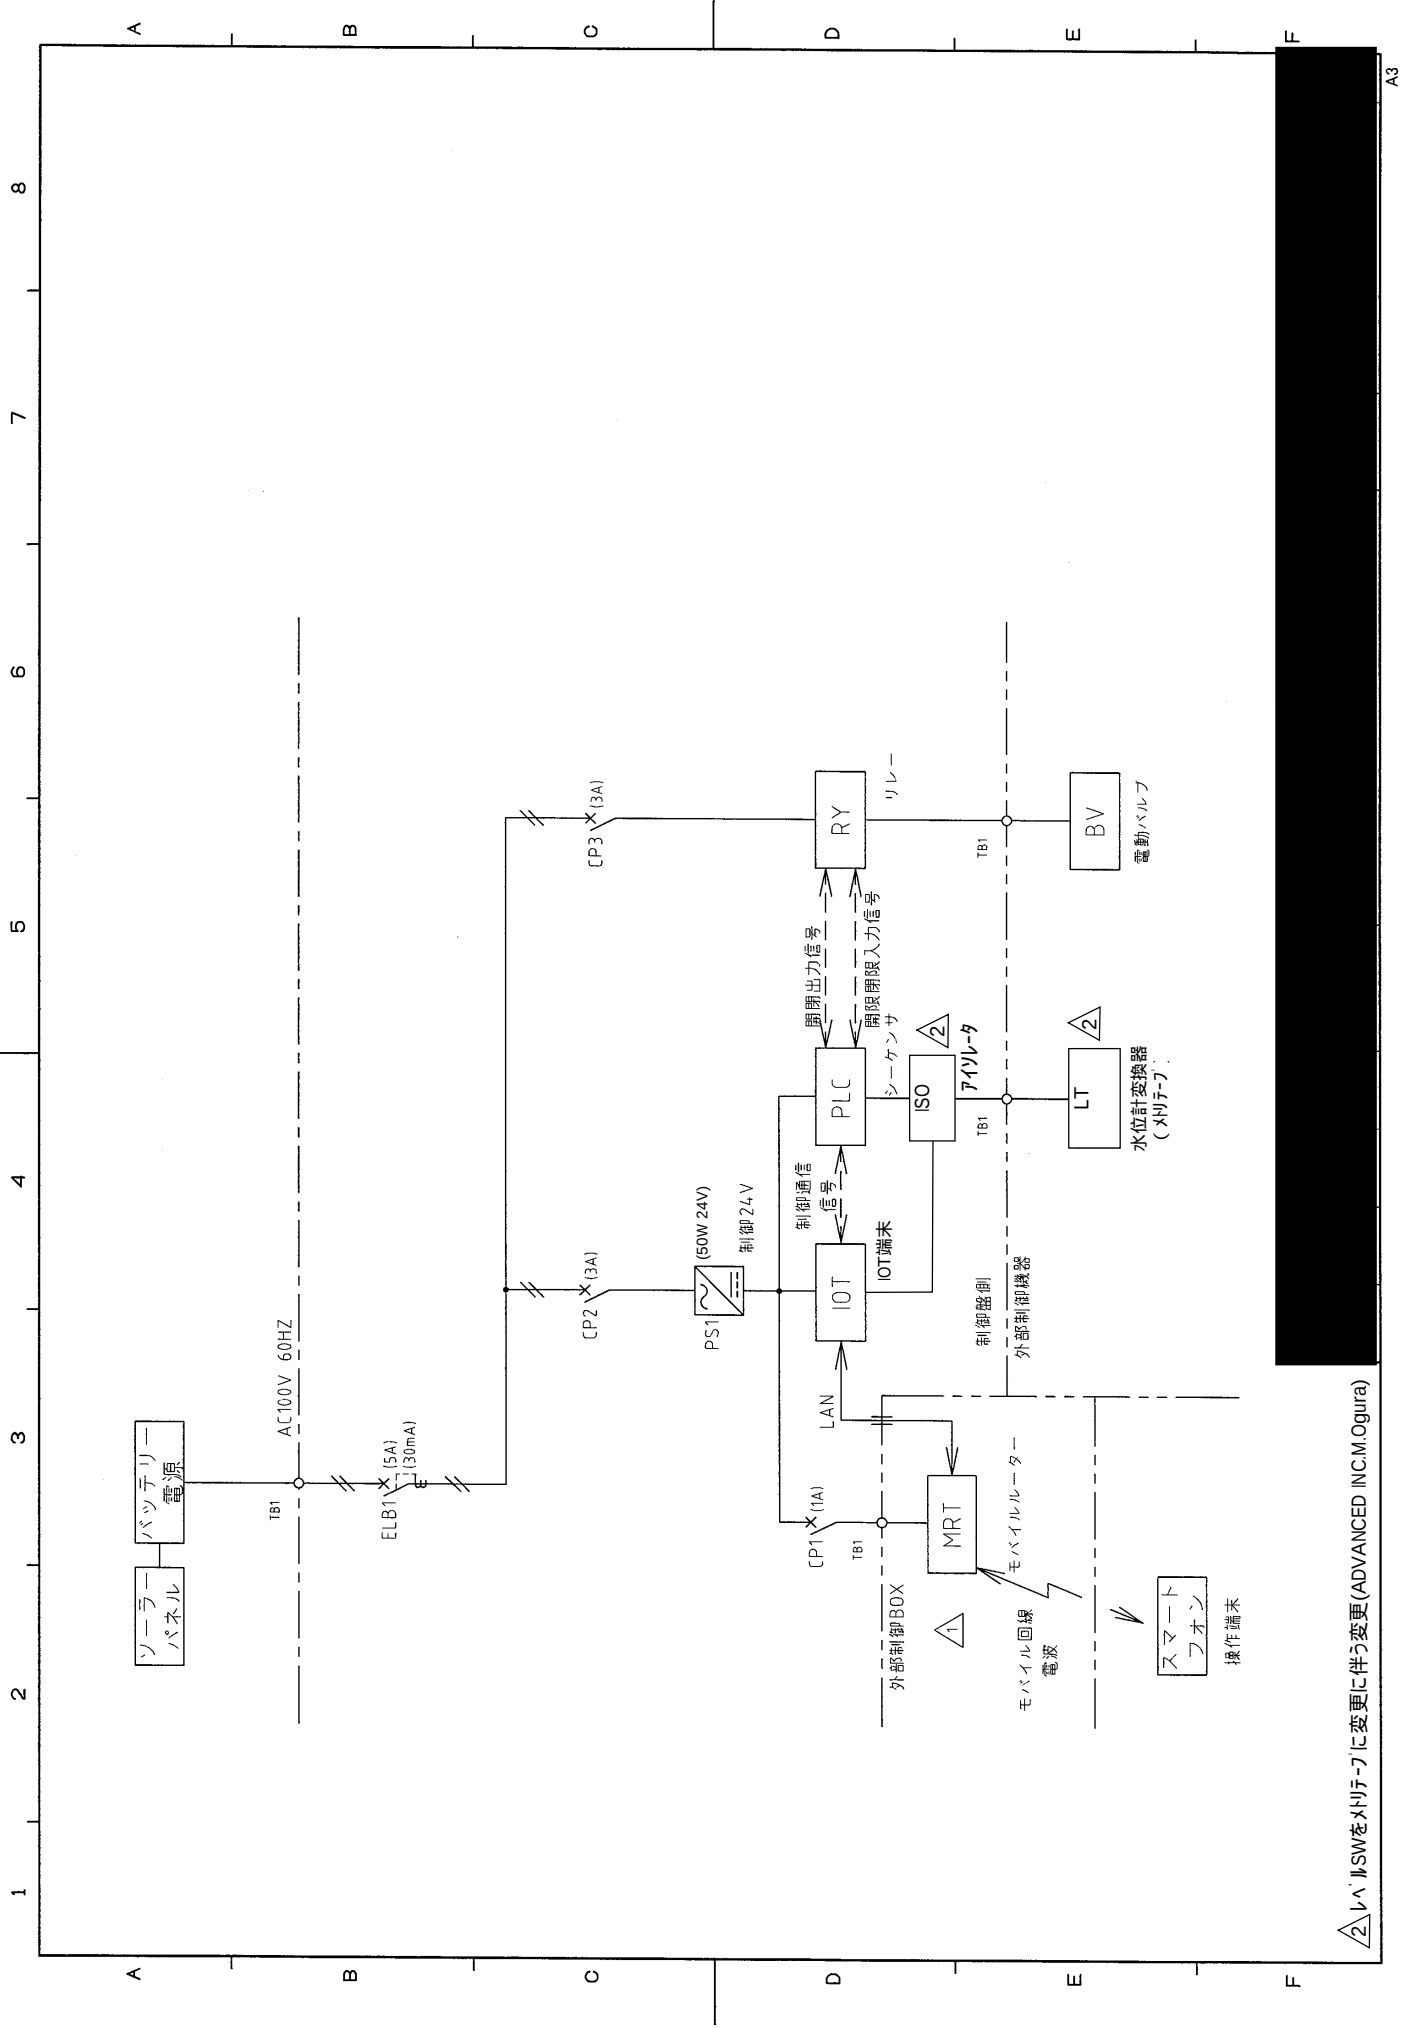

△レベルSWを「M」に変更に伴う変更(ADVANCED INC.M.Ogura)

1 2 3 4 5 6 7 8

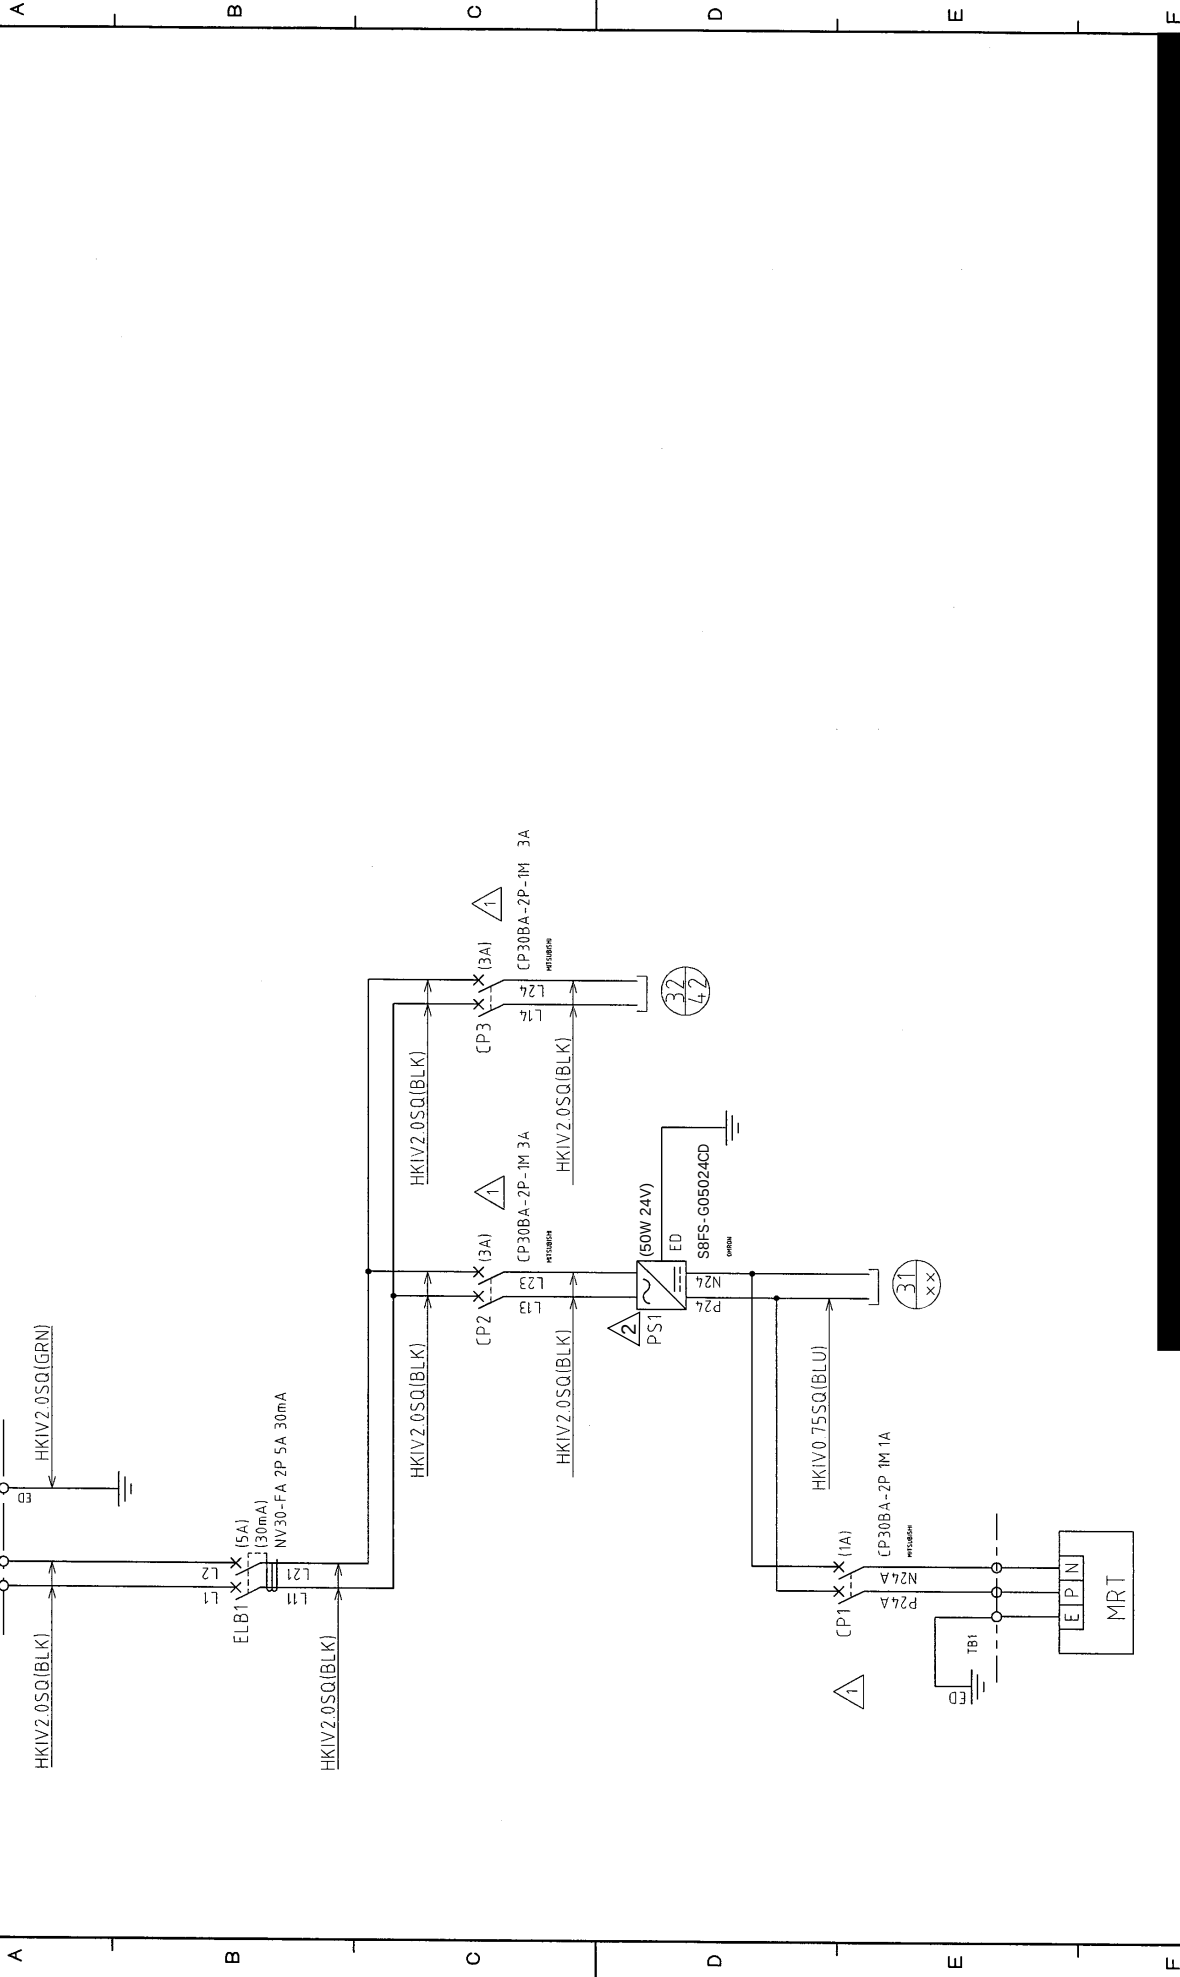

△ 1. 11SWをトリガーに変更に伴う変更 (ADVANCED INC.M.Ogura)

1 2 3 4 5 6 7 8

A


B


C

D


E

F

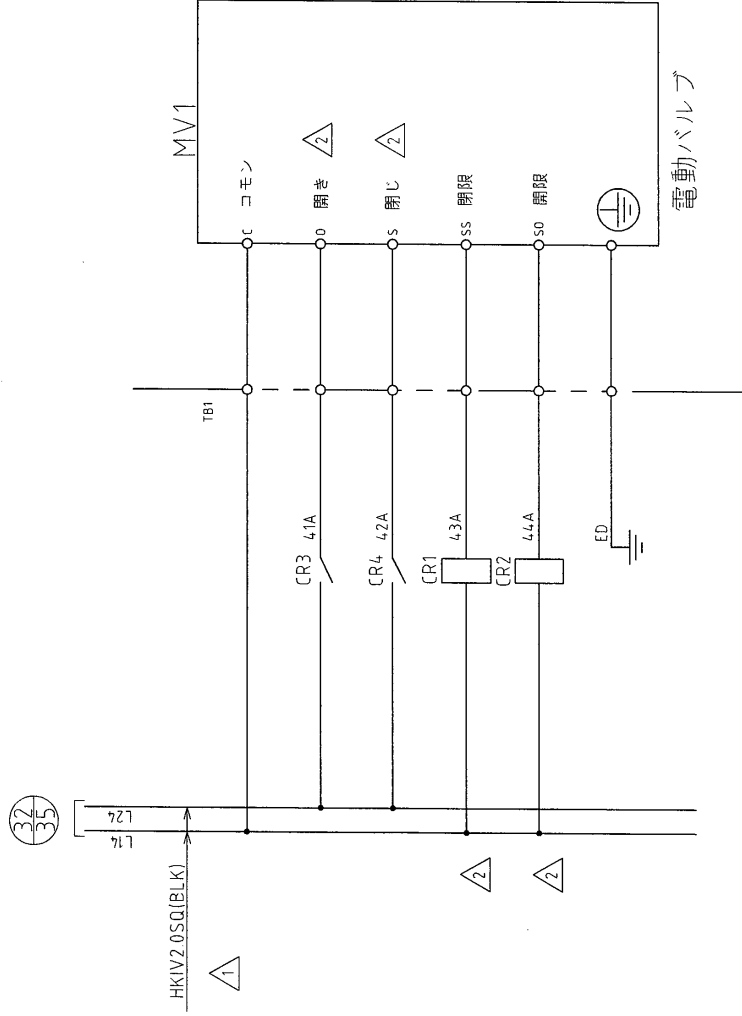

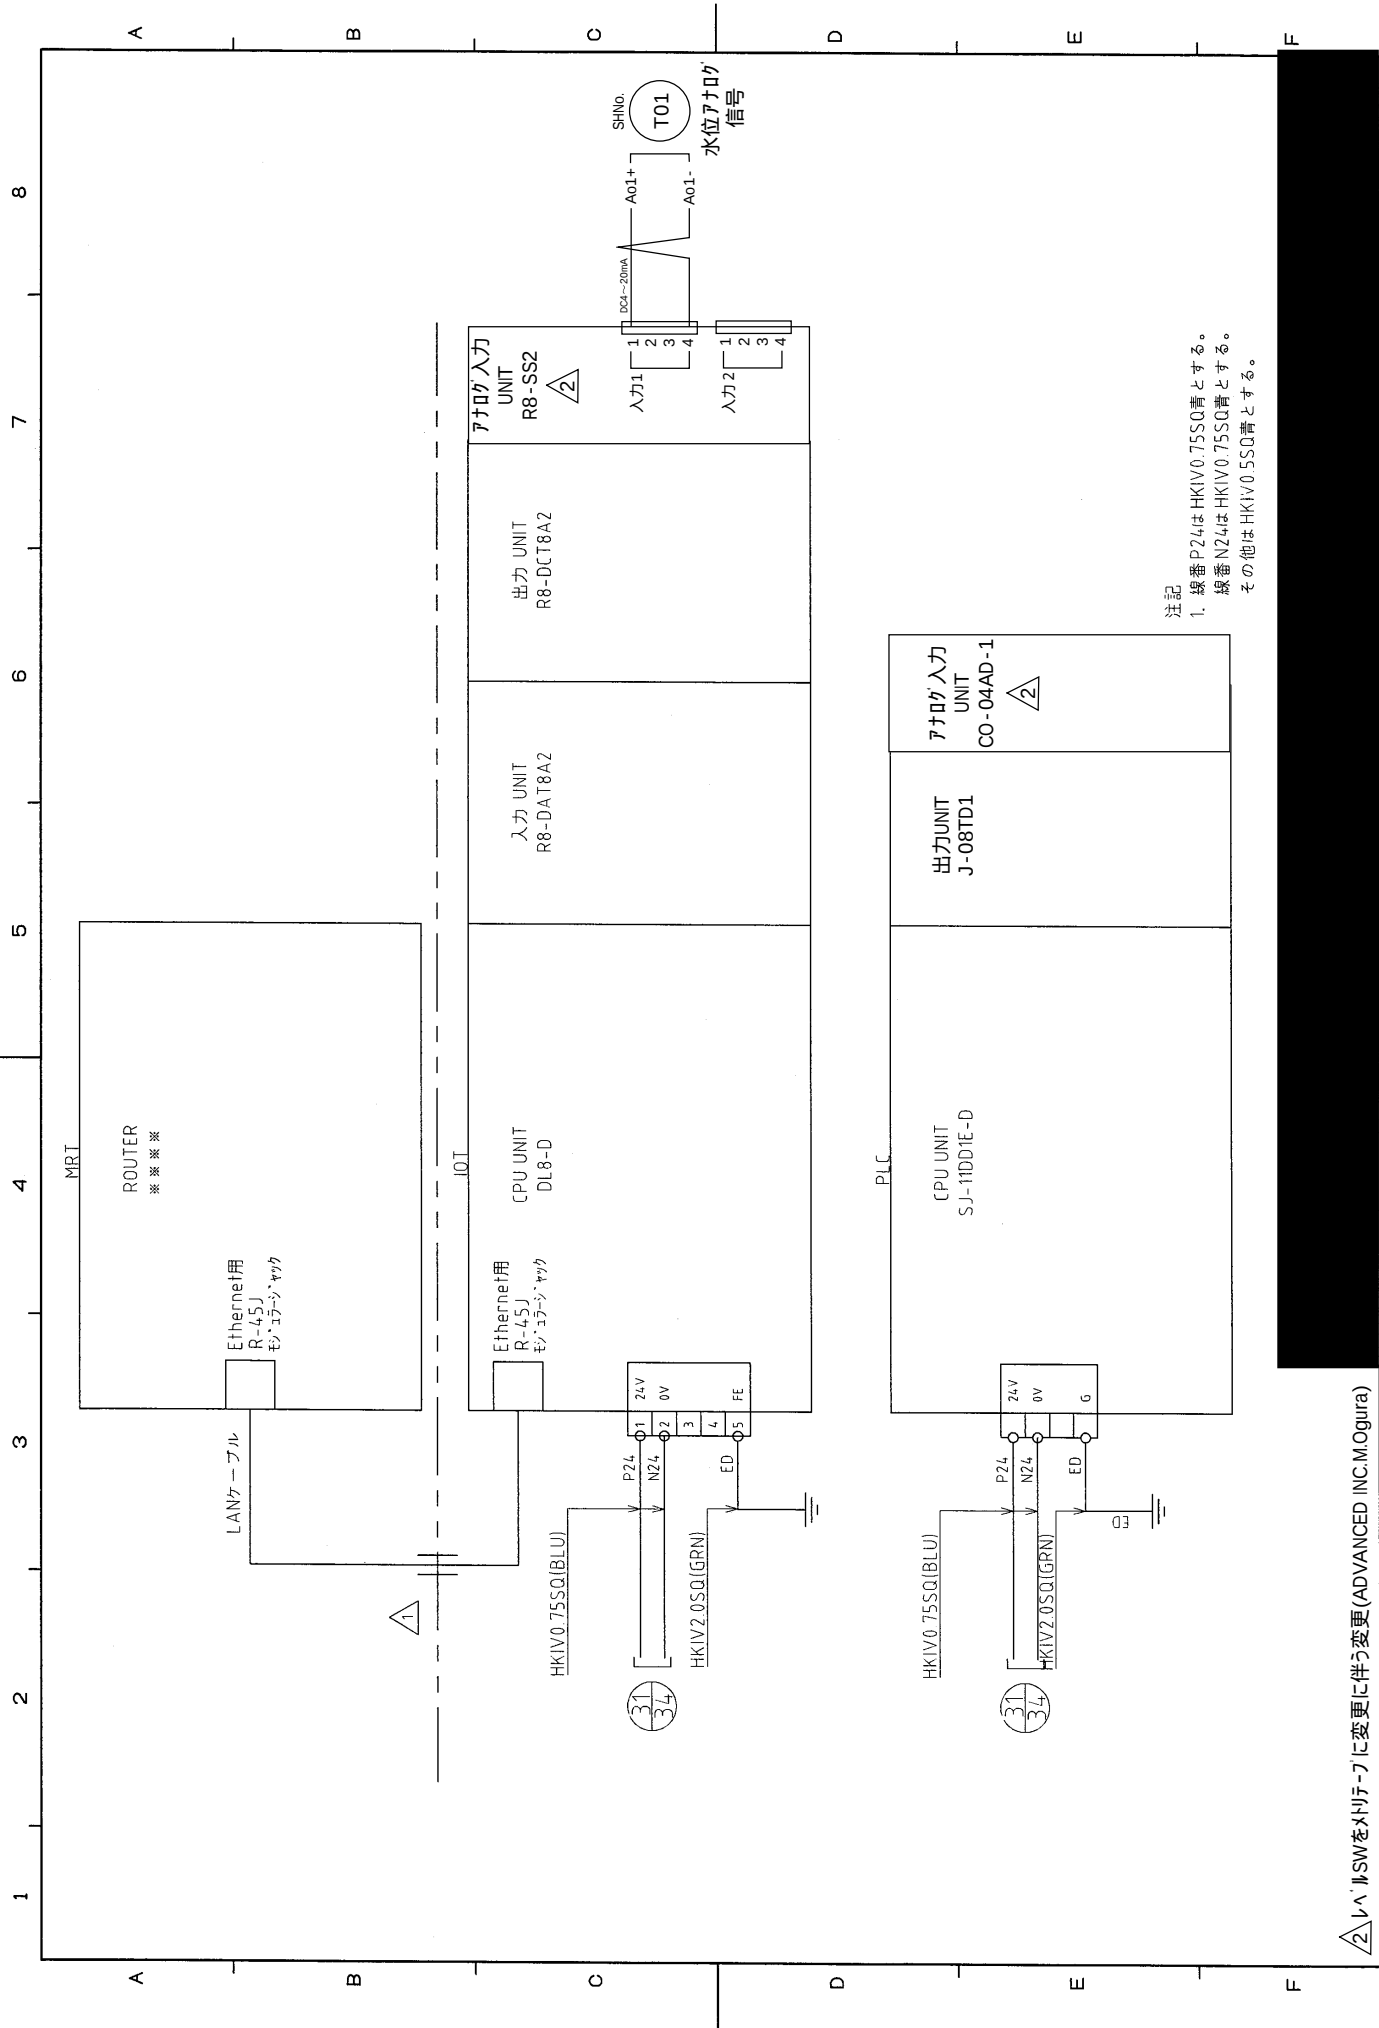

△1、△2はILSWをモニターに変更に伴う変更(ADVANCED INC.M.Ogura)

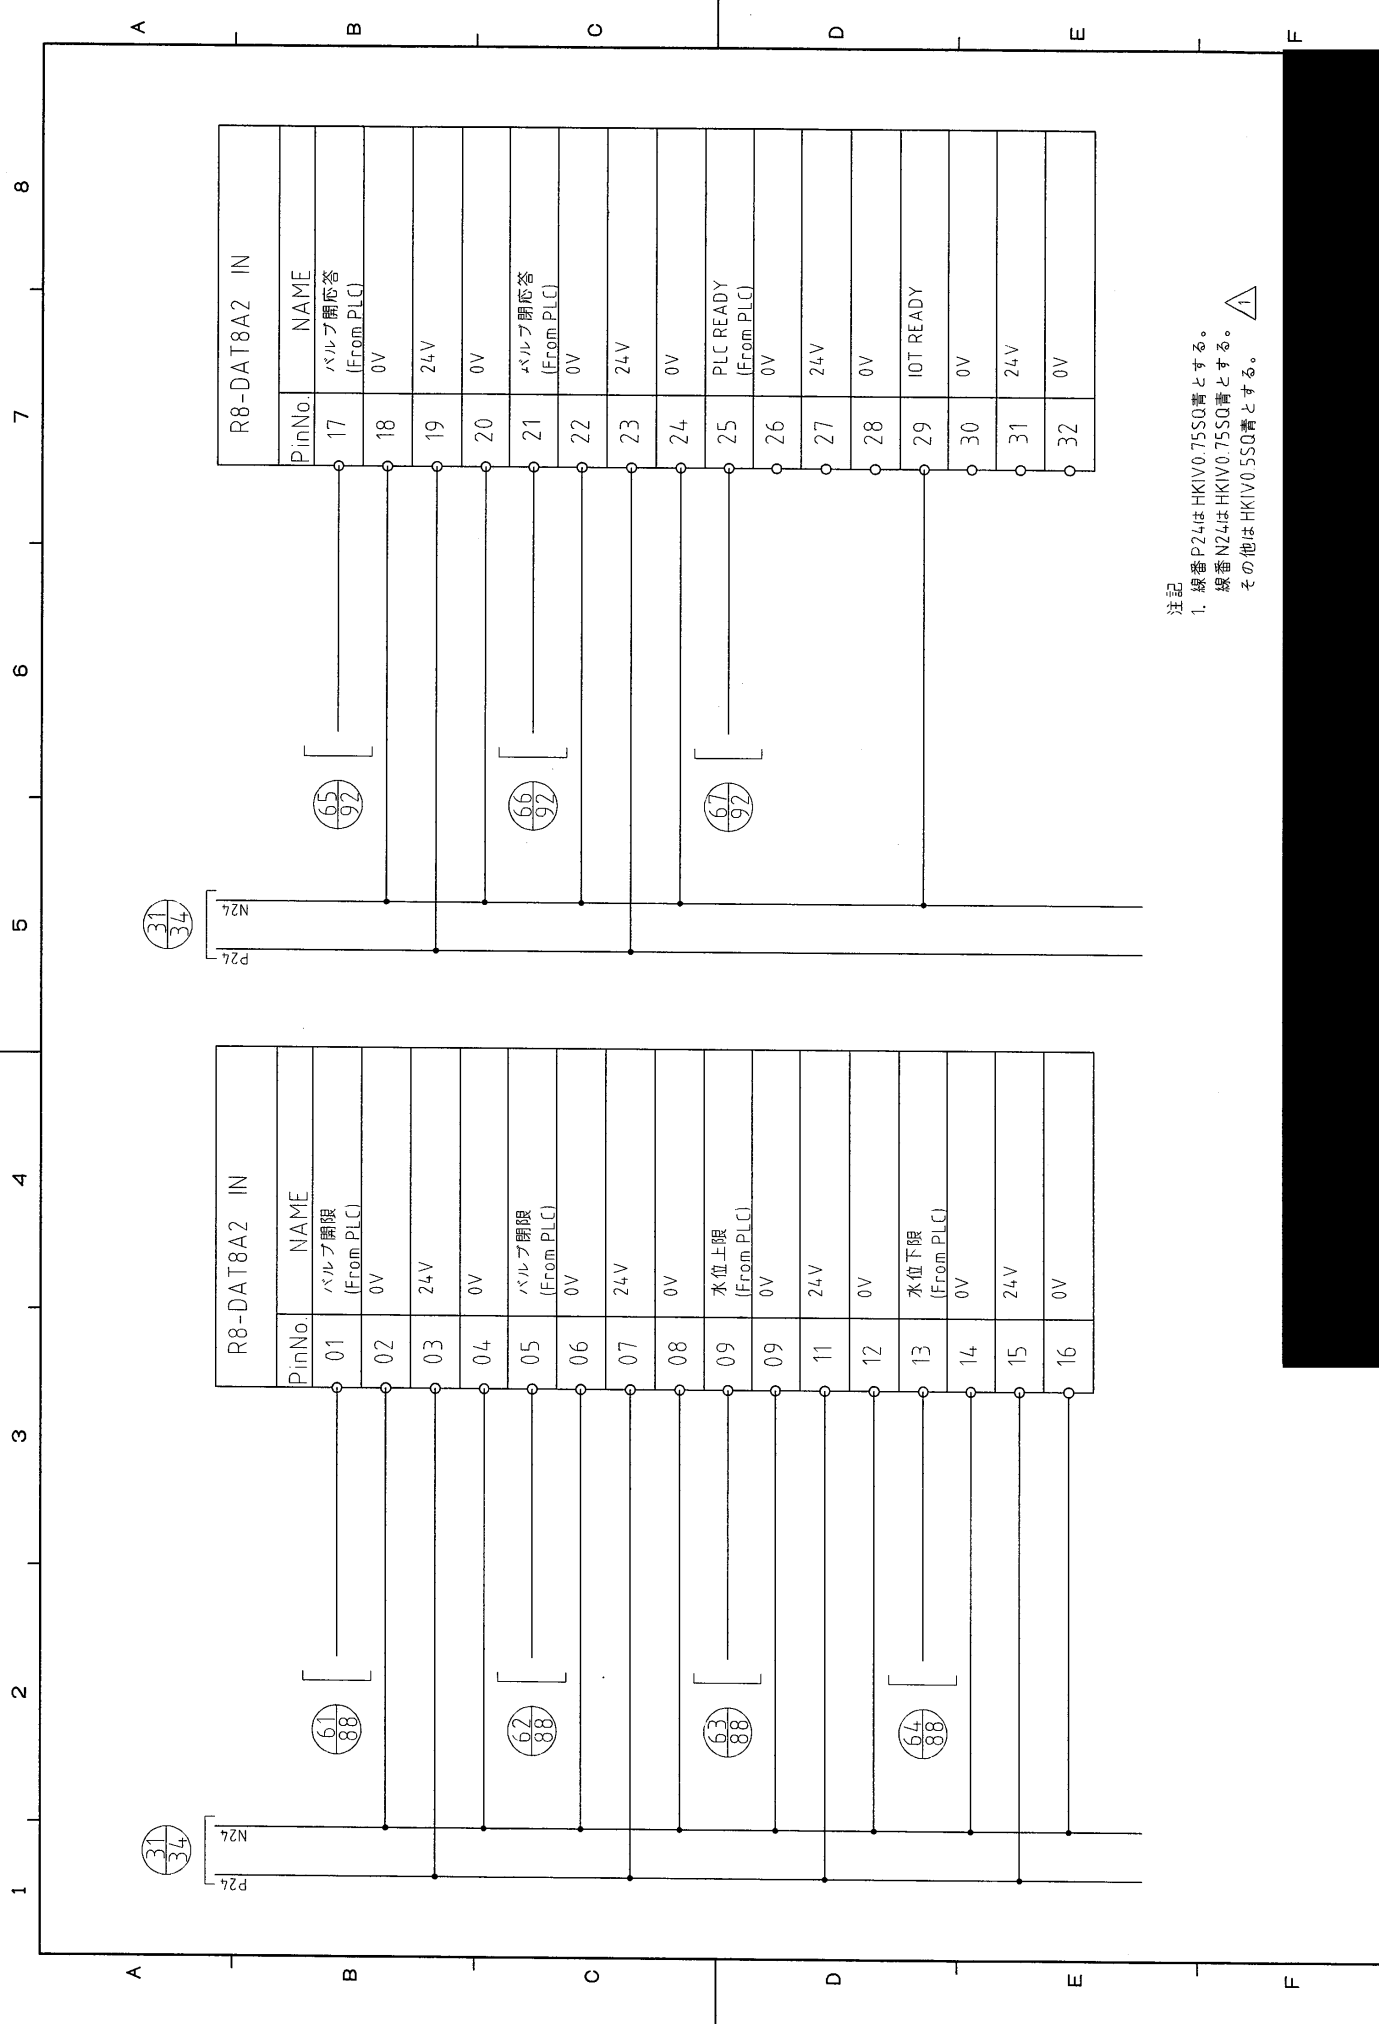

注記
1. 線番 P24 は HKIV0.75SQ 青とする。
線番 N24 は HKIV0.75SQ 青とする。
その他の場合は HKIV0.55SQ 青とする。



1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

31
34

N24
P24

71
82

14

72
82

15


R8-DCT8A2 OUT	
PinNo	NAME
01	24V
02	電動バルブ開指令 (To PLC) 24V
03	
04	0V
05	24V
06	電動バルブ開指令 (To PLC) 24V
07	
08	0V
09	24V
10	
11	24V
12	0V
13	24V
14	
15	24V
16	0V

31
34

N24
P24

R8-DCT8A2 OUT	
PinNo	NAME
17	24V
18	
19	24V
20	0V
21	24V
22	
23	24V
24	0V
25	24V
26	
27	24V
28	0V
29	24V
30	
31	24V
32	0V

注記
1. 線番P24はHKIV0.75SQ青とする。
線番N24はHKIV0.75SQ青とする。
その他はHKIV0.55SQ青とする。

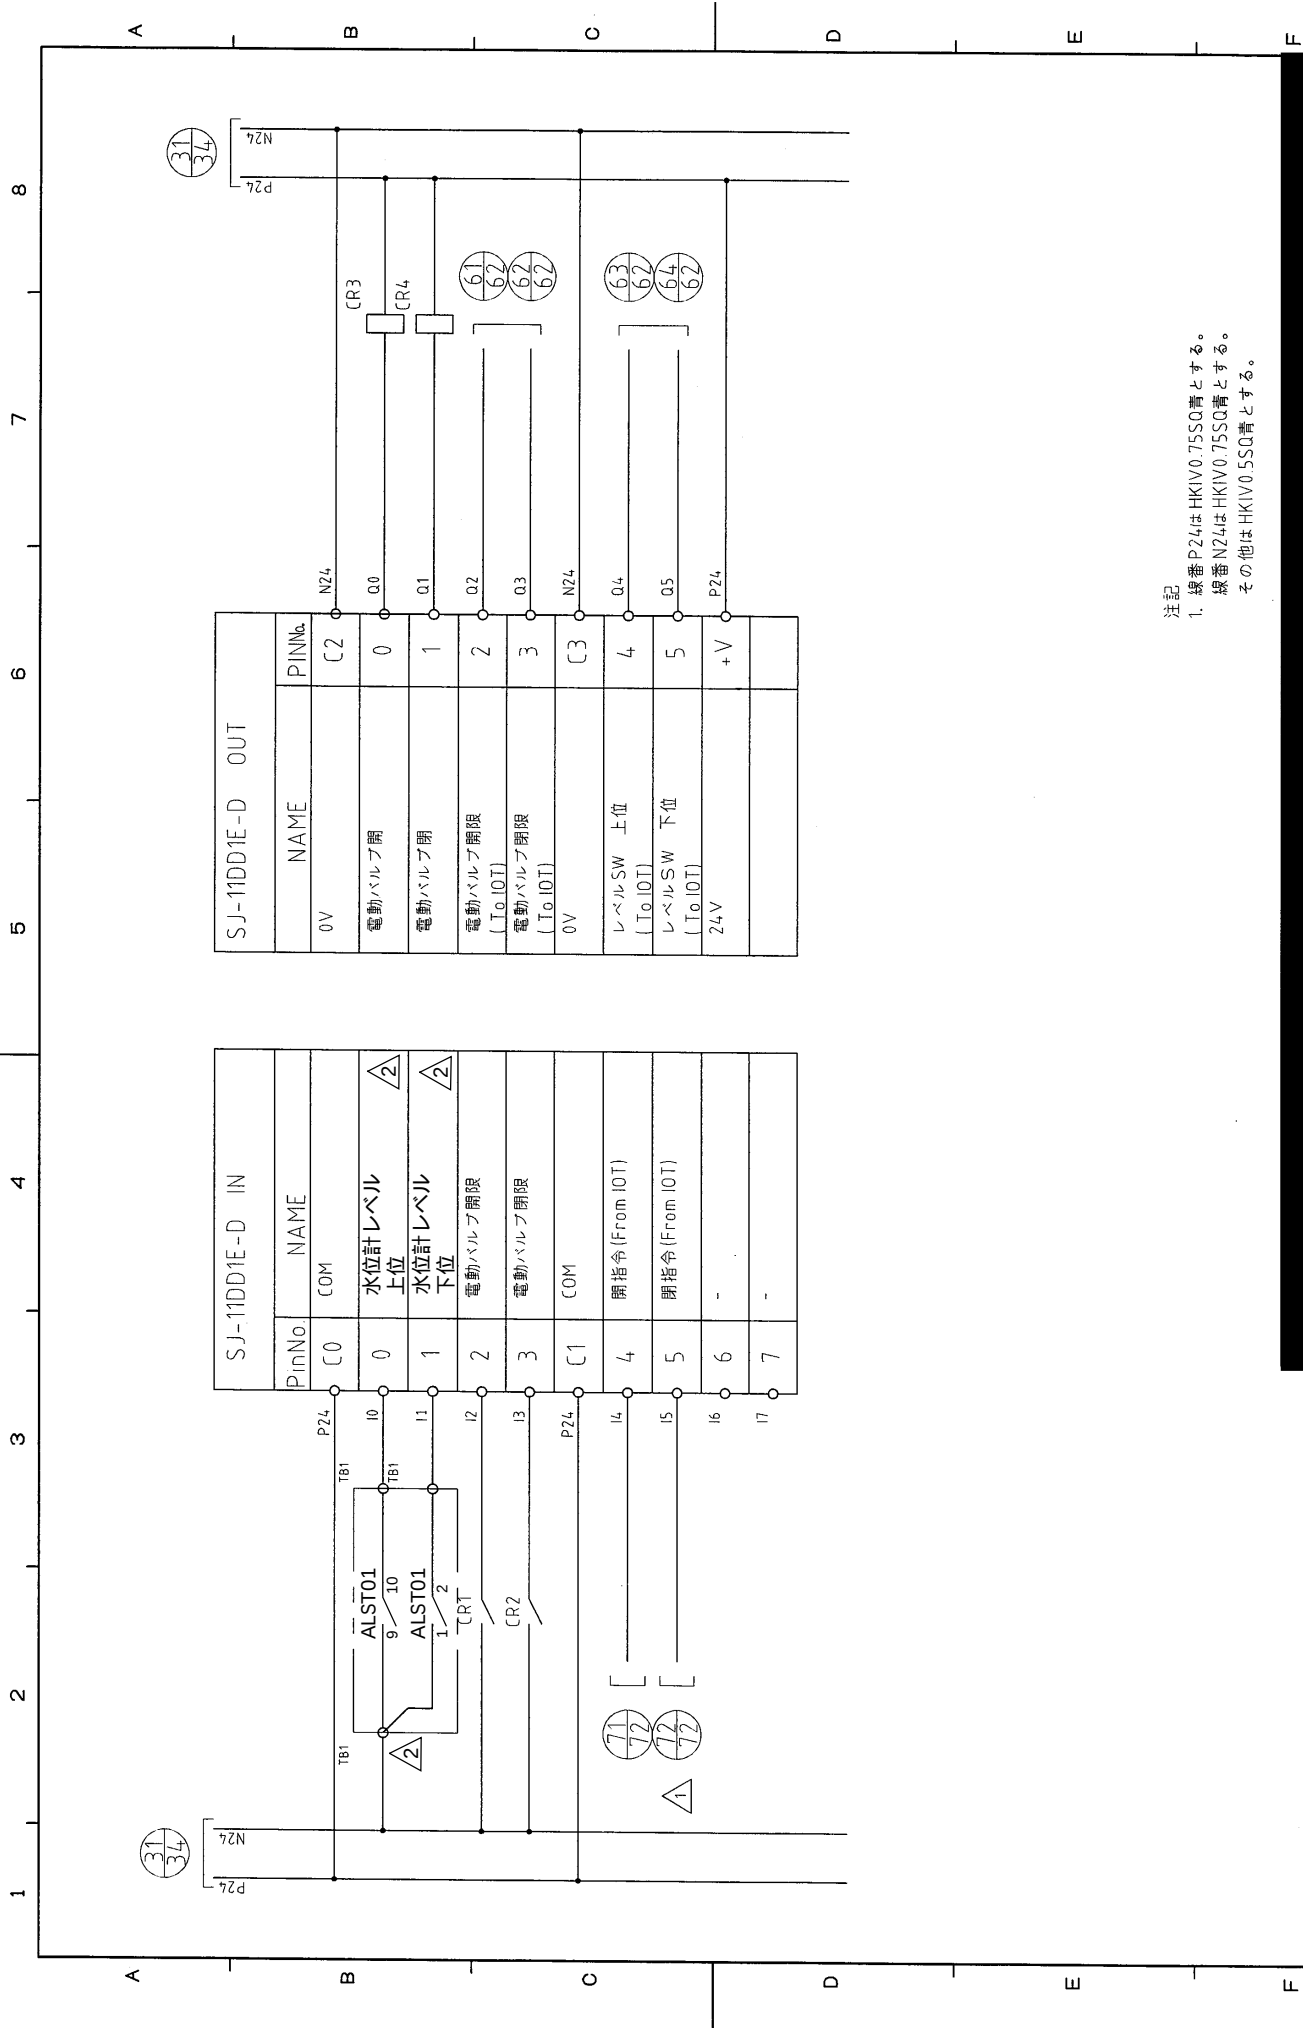


注記
 1. 線番 P24は HKIV0.75SQ青とする。
 線番 N24は HKIV0.75SQ青とする。
 その他は HKIV0.5SQ青とする。

△ いわゆるSWをモニターに变更后に伴う変更(ADVANCED INC.M.Ogura)



△2 レベルSWをトリテ-プ'に変更に伴う変更(ADVANCED INC.M.Ogura)

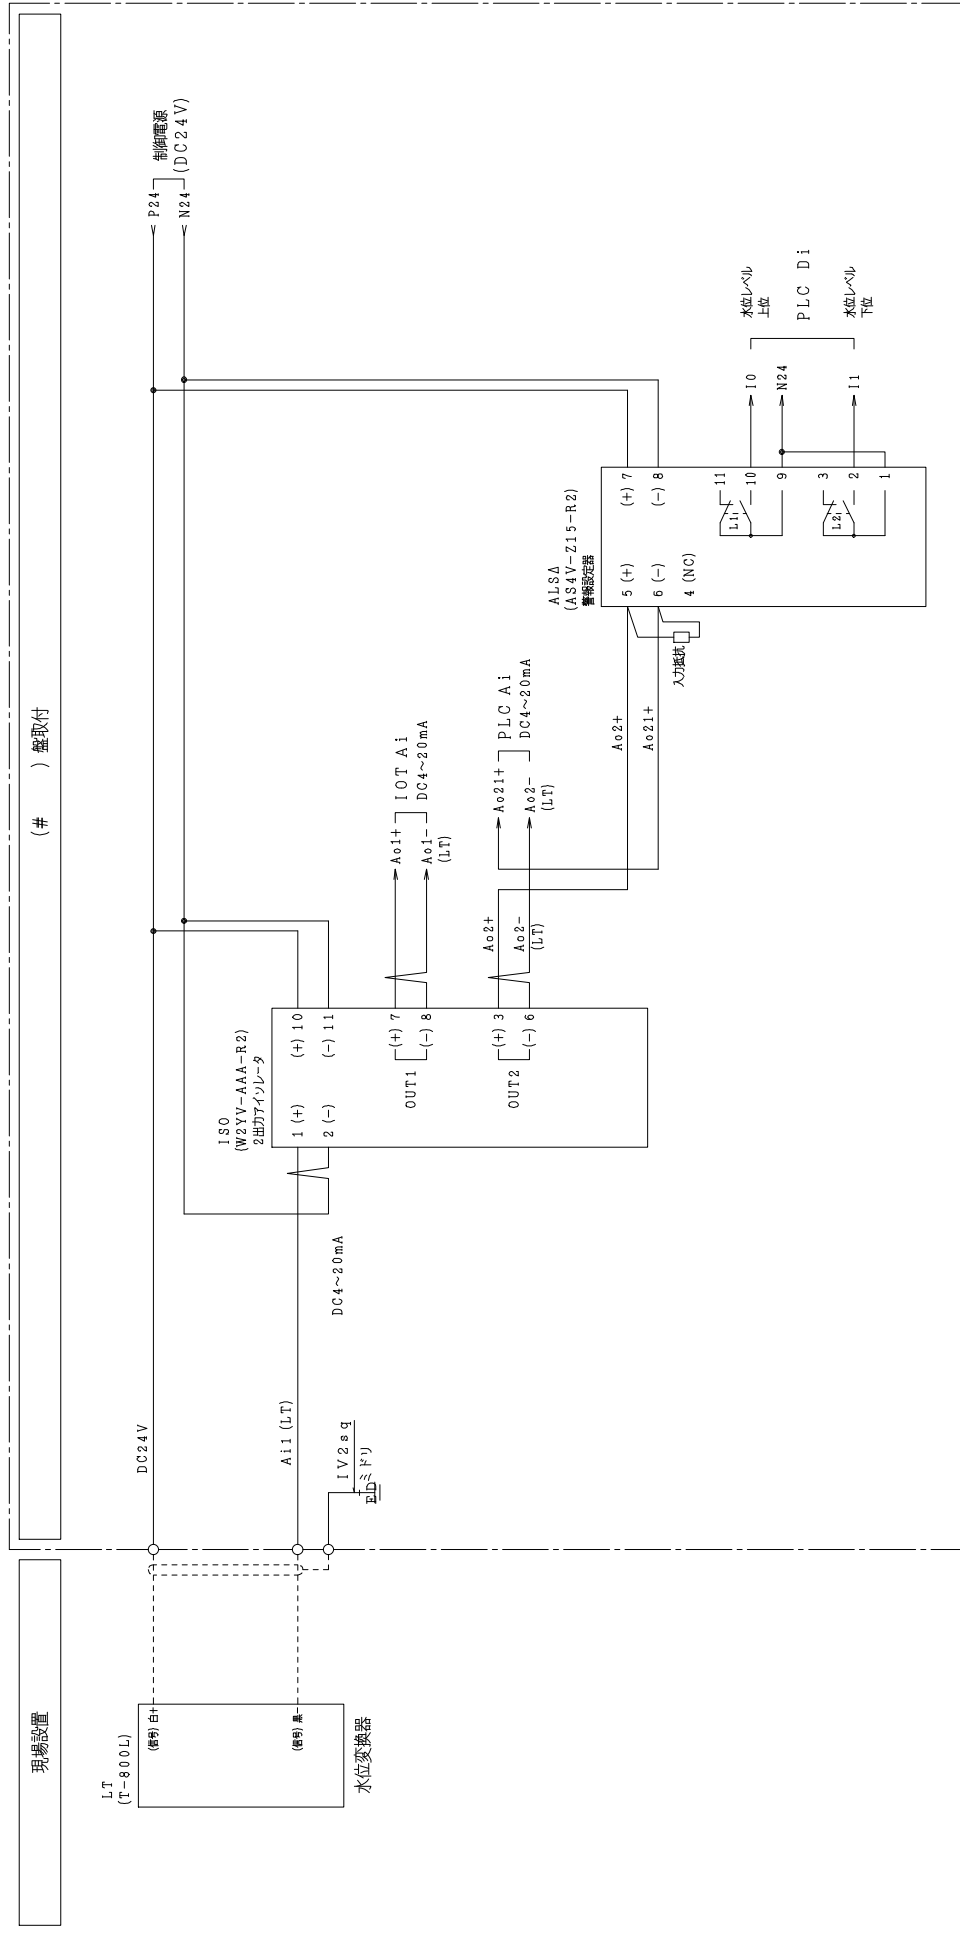

特記以外（#）盤取付
△印には、SHNO. が入ります

記 事										日 付	
レベル5Wからメトリックへ変更に伴う通知図										2023/05/28	