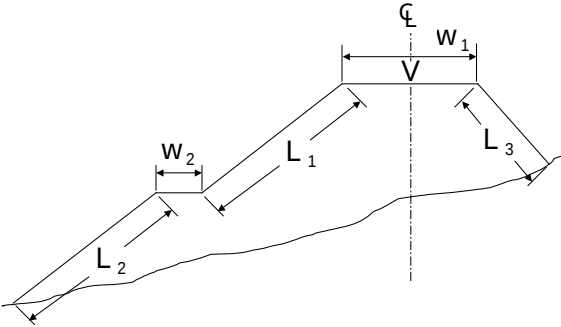
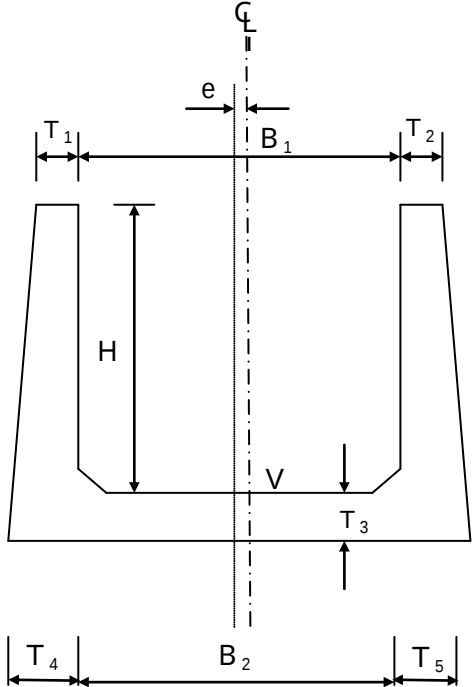
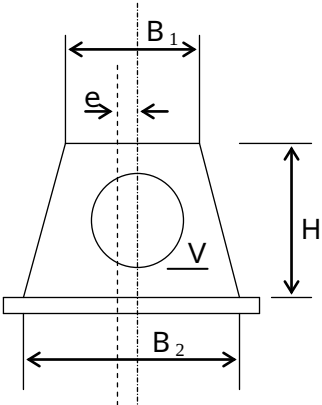


| 工 種                                   |      | 項 目            | 管理基準値(mm)                          | (参 考)<br>規格値(mm)      | 測 定 基 準                                                                                                      |
|---------------------------------------|------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17<br>た<br>め<br>池<br>改<br>修<br>工<br>事 | 堤体工  | 基準高(V)         | ± 65                               | ± 100                 | 線的なものについては<br>施工延長おおむね 20m<br>につき 1 箇所の割合で<br>測定する。<br>上記未満は 2 箇所測定<br>する。                                   |
|                                       |      | 堤幅(W)          | 天端幅、小段幅等<br>± 65<br>(鋼土 ± 300、± 0) | ± 100                 |                                                                                                              |
|                                       |      | 法長(L)          | ± 65                               | ± 100                 |                                                                                                              |
|                                       |      | 施工延長           |                                    | ± 200                 |                                                                                                              |
|                                       | 洪水吐工 | 基準高(V)         | ± 20                               | ± 30                  | 基準高、幅、厚さ、高さ、<br>中心線のズレについては<br>施工延長 1 スパンに<br>つき 1 箇所の割合で測<br>定する。<br>箇所単位のものについ<br>ては適宜構造図の寸法<br>表示箇所を測定する。 |
|                                       |      | 幅(B)           | ± 20                               | ± 30                  |                                                                                                              |
|                                       |      | 厚さ(T)          | ± 13                               | ± 20                  |                                                                                                              |
|                                       |      | 高さ(H)          | ± 20                               | ± 30                  |                                                                                                              |
|                                       |      | 中心線の<br>ズレ(e)  | 直線部 ± 35<br>曲線部 ± 65               | 直線部 ± 50<br>曲線部 ± 100 |                                                                                                              |
|                                       |      | スパン長<br>(L)    | 直線部 ± 13<br>曲線部 ± 20               | 直線部 ± 20<br>曲線部 ± 30  |                                                                                                              |
|                                       |      | 施工延長<br>(又は長さ) |                                    | ± 150                 |                                                                                                              |

| 管 理 方 式                          |                        |                          | 測 定 箇 所 標 準 図                                                                        | 摘 要                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理図表によるもの<br>(様式 2-1、2-2)        | 結果一覧表によるもの<br>(様式 3-1) | 構造図に朱記、併記するもの            |                                                                                      |                                                                                                            |
| 基準高、堤幅、法長で20点以上のもの               | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長   | 左記のもので箇所単位のもの            |    | 1 鋼土の幅は盛土高 1m 毎に管理する。<br>2 測定は原則として、水平距離とするが、法長の場合は斜距離とする。<br>3 出来形測定と写真は同一箇所で行う。<br>4 出来形図は横断図面を利用して作成する。 |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、スパン長で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長   | 箇所単位の構造物について、基準高、幅、厚さ、高さ |  | スパン長の標準を 9 m とした場合。                                                                                        |

| 工 種                                   |                                 | 項 目           | 管理基準値(mm)    | (参 考)<br>規格値(mm) | 測 定 基 準                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17<br>た<br>め<br>池<br>改<br>修<br>工<br>事 | 樋管工<br>同上付帯構造<br>物(土砂吐ゲ<br>ート等) | 基準高(V)        | ± 20         | ± 30             | 基準高、幅、厚さ、高さ、<br>中心線のズレについて<br>は施工延長 10mにつき<br>1箇所の割合で測定す<br>る。<br>ジョイント間隔につい<br>ては、1本毎に測定す<br>る。<br>箇所単位のものについ<br>ては適宜構造図の寸法<br>表示箇所を測定する。 |
|                                       |                                 | 幅(B)          | + 20    - 13 | - 20             |                                                                                                                                            |
|                                       |                                 | 厚さ(T)         | + 20    - 13 | - 20             |                                                                                                                                            |
|                                       |                                 | 高さ(H)         | ± 13         | - 20             |                                                                                                                                            |
|                                       |                                 | 中心線の<br>ズレ(e) | 直線部 ± 35     | 直線部 ± 50         |                                                                                                                                            |
|                                       |                                 |               | 曲線部 ± 65     | 曲線部 ± 100        |                                                                                                                                            |
| 施工延長                                  |                                 | - 150         |              |                  |                                                                                                                                            |

| 管 理 方 式                             |                            |                          | 測 定 箇 所 標 準 図                                                                      | 摘 要                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理図表によるもの<br>(様式 2-1、2-2、3-4)       | 結果一覧表によるもの<br>(様式 3-1、3-4) | 構造図に朱記、併記するもの            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基準高、幅、厚さ、高さ、中心線のズレ、ジョイント間隔で20点以上のもの | 左記のもので20点未満のもの及び施工延長       | 箇所単位の構造物について、基準高、幅、厚さ、高さ |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 基準高(V)は管底を原則とする。</li> <li>2 プレキャストコンクリート製品使用の場合である。</li> <li>3 底樋がトンネルの場合は、土木工事施工管理基準 5 水路トンネル工事の水路トンネルに準ずる。</li> <li>4 斜樋等付帯構造物は土木工事施工管理基準 1 共通工事のコンクリート付帯構造物に準ずる。ただし、基準高(V)は、取水孔(ゲート中心)の標高とし、高さ(H)は斜面直角方向とする。</li> </ol> |